


茄萣區防災整備設備情形照片

時間:114 年 7 月 23 日

地點:本所設備置放處

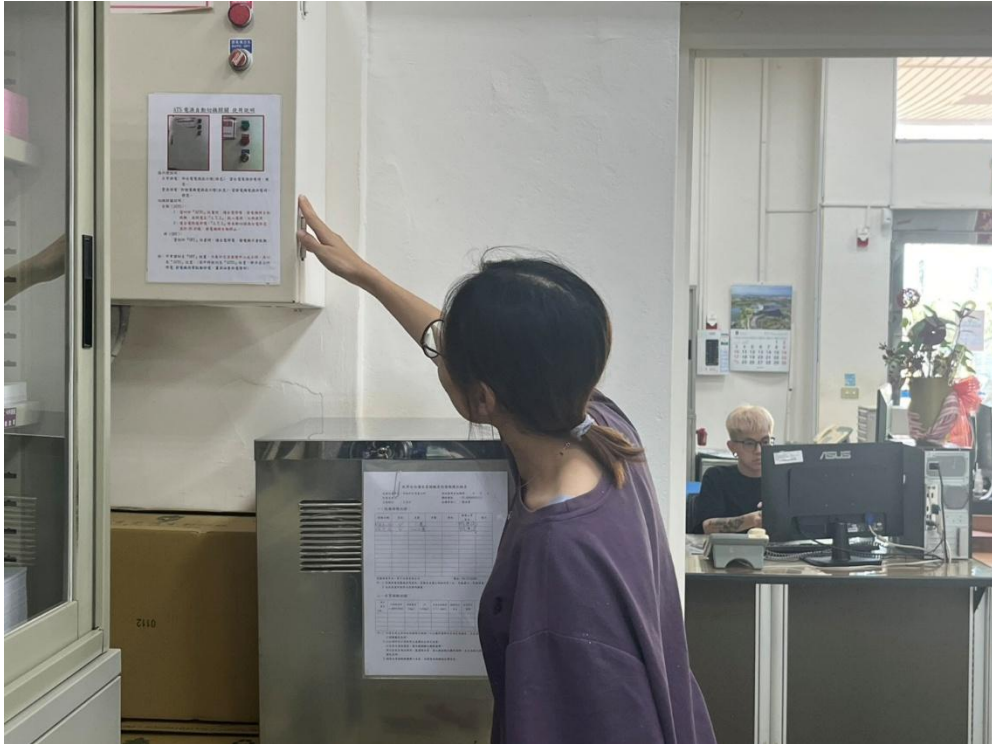

說明：【防災整備不鬆懈】因應豪大雨期間各項防救災工作能順利進行，本所協力企業進行 ATS 電源自動切換開關說明，期同仁能正確運用以確認停電期間發電機設備能發揮作用！[#豪大雨](#)[#災前整備](#)[#ATS 說明](#)



說明：【防災整備不鬆懈】因應豪大雨期間各項防救災工作順利進行，本所協力企業進行柴油發電機線路檢測，俾確認防災設備能發揮作用！（汽油發電機出借七股區公所使用）[#豪大雨](#)[#災前整備](#)[#發電機測試](#)