

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：123補習班
場所地址：高雄市XX區XX街07號
管理權人：王小明
場所電話：07-123-0123

檢修公司名稱：ABC消防有限公司
地址：高雄市XX區XX路05號
電話：07-456-3456

檢修人員姓名：消防設備士-王大華
檢修人員證號：高雄市消士執字第0001號
地址：高雄市XX區XX路05號
電話：07-456-3456

場所類別：乙-3
申報項目：外觀檢查、性能檢查綜合檢查
申報年度：114年上半年度下半年度全年度
申報日期：民國114年 01 月 01 日

委 託 書

茲委託 王大華 消防專技人員，全權代表本人(公司)
辦理位於 高雄市 XX 區 XX 街 07 號 建築物消防安全設備
檢修申報一切手續及相關事宜，特立此委託書。

註：本人已悉「108 年度起辦理檢修申報時，若場所依規定設置的各種消防安全設備之消防水帶製造年份超過 10 年或無法辨識出廠日期，該水帶應實施耐水壓試驗」。但已經水壓試驗合格未達 3 年者，不在此限。

此 致 高雄市政府消防局

委託單位：123 補習班

管理權人

簽名或蓋章即可

委託人：王小明

簽名或蓋章

地址：高雄市 XX 區 XX 街 07 號

受委託人：王大華

簽名或蓋章

地址：高雄市 XX 區 XX 路 05 號

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日

消防安全設備檢修申報書目錄

一、附表

- 消防安全設備檢修申報表 1
- 消防安全設備檢修報告書 2
- 消防安全改善計畫書 3
- 消防安全設備種類及數量表 4

二、消防安全設備檢查表

- 滅火器檢查表 5-6
 - 室內消防栓檢查表
 - 室外消防栓檢查表
 - 自動撒水設備檢查表
 - 水霧滅火設備檢查表
 - 泡沫滅火設備檢查表
 - 二氧化碳滅火設備檢查表
 - 乾粉滅火設備檢查表
 - 海龍滅火設備檢查表 (含海龍替代品)
- 火警自動警報設備檢查表 7-10
 - 瓦斯漏氣火警自動警報設備檢查表
- 緊急廣播設備檢查表 11-12
- 標示設備檢查表 13
- 避難器具檢查表 14-15
- 緊急照明設備檢查表 16-17
 - 連結送水管檢查表
 - 消防專用蓄水池檢查表
 - 排煙設備檢查表
 - 無線電通信輔助設備檢查表
 - 緊急電源插座檢查表
- 配線檢查表 18

三、設備平面圖

- 消防設備檢查配置圖

四、證件及證書

- 建築物使用執照影本
- 營補習班立案證書影本
- 專業機構合格證書影本
- 消防設備師(士)執業執照影本
- 其他

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓 名	王小明	身分證明 文件字號	A000000001	
			出生日期	49年1月1日	
	通訊處	高雄市XX區XX街07號			
	戶籍地	高雄市XX區XX街07號			
	電 話	07-123-0123			
無原設計者，自行繪製長、寬加「約」字即可					
申報 場所概要	樓層別	地下層/地上2層	樓地板面積	199.33m ²	
	使用執照用途	補習班	實際用途	補習班	
	使用執照字號	(88)高市建土築x5號	立案字號	(88)高市教社字第x3號	
	場所名稱	123補習班	構 造	鋼筋混凝土	
	地 址	高雄市XX區XX街07號			
檢修機構 或 人員	檢修機構	名 稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負 責 人		身分證明 文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電 話	
	檢修人員	姓 名	王大華	證書字號	高雄市消士執字第0001號
				身分證明 文件字號	B000000002
		出生日期	1978年1月2日	電 話	07-456-3456
		戶籍地	高雄市XX區XX路05號		
		通訊處	高雄市XX區XX路05號		
	檢修人員	姓 名		證書字號	
				身分證明 文件字號	
		出生日期		電 話	
		戶籍地			
		通訊處			
管理權人(自行辦理者，於右列□處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
本次檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日			
前次檢查日期		自 113 年 1 月 2 日 至 113 年 1 月 2 日			
申報日期		民 國 114 年 1 月 10 日			
管理權人 (簽章)		王小明 (管理權人用印)			

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地下層/地上2層	樓地板面積	199.33m ²	
	使用執照用途	補習班	實際用途	補習班	
	場所名稱	123補習班	構造	鋼筋混凝土	
	地址	高雄市XX區XX街07號			
	使用執照字號	(88)高市建土築x5號	立案字號	(88)高市教社字第x3號	
管理權人	姓名	王小明	身分證明文件字號	A000000001	
			出生日期	49年1月1日	
	通訊處	高雄市XX區XX街07號			
	戶籍地	高雄市XX區XX街07號			
	電話	07-123-0123			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名	王大華	證書字號	高雄市消士執字第0001號
				身分證明文件字號	B000000002
		出生日期	1978年1月2日	電話	07-456-3456
		戶籍地	高雄市XX區XX路05號		
		通訊處	高雄市XX區XX路05號		
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生地		電話	
		戶籍地			
	通訊地				
管理權人(自行辦理者，於右列 <input type="checkbox"/> 處進行勾選)		<input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
檢修項目	滅火設備	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備			
	警報設備	<input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置			
	避難逃生設備	<input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 避難器具 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備			
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池設備 <input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置			
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input checked="" type="checkbox"/> 配線			
	前項設備檢查表共14頁。(如附件，不含本頁)				
檢查日期	自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日				
檢修機構或檢修人員簽章	 王大華 (簽章)				

(檢修人員親簽)

消 防 安 全 改 善 計 畫 書

場所概要	樓層別	地下層/地上2層	樓地板面積	199.33m ²
	使用執照用途	補習班	實際用途	補習班
	場所名稱	123補習班	構造	鋼筋混凝土
	地址	高雄市XX區XX街07號		
	使用執照字號	(88)高市建土築x5號	立案字號	(88)高市教社字第x3號
管理權人	姓名	王小明	身分證明文件字號	A000000001
			出生日期	49年1月1日
	通訊處	高雄市XX區XX街07號		
	戶籍地	高雄市XX區XX街07號		
	電話	07-123-0123		
<p>一、消防安全設備不符合規定之項目及內容： 無缺失</p> <p>二、施行改善措施：</p> <p>三、預定完成期限：</p>				
管理權人簽章	王小明 (簽章)			

(管理權人用印)


消防安全設備種類及數量表

設備總類	樓層																合計		
	數量	1F	2F																
乾粉滅火器	1	1																	2
消防幫浦																			
室內消防栓																			
測試用出水口																			
室外消防栓																			
撒水頭																			
蜂鳴器																			
自動警報逆止閥																			
末端查驗閥																			
撒水送水口																			
泡沫原液槽																			
比例混合器																			
一齊開放閥																			
泡沫噴頭																			
感知撒水頭																			
泡沫消防栓箱																			
火警受信總機	1																		1
手動警報機																			
探測器	2																		2
緊急廣播主機	1																		1
揚聲器																			
出口標示燈	1	1																	2
避難方向指示燈			1																1
緊急照明燈	1	4																	5
緩降機			1																1
避難器具標示牌			2																2
連結送水口																			
水帶箱																			
排煙機																			
排煙口																			
啟動裝置																			
緊急電源插座																			

備註：

1. 本表應依檢修場所實際設置之消防安全設備數量據實填寫。
2. 本表之樓層別、消防安全設備種類如有不足，得依檢修場所知實際狀況予以增修。

滅 火 器 檢 查 表

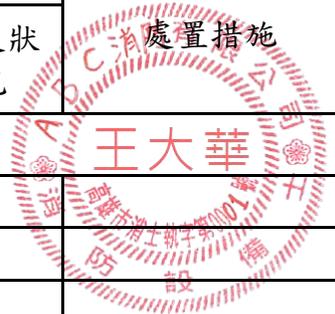檢修項目		檢 修 結 果								不良狀況	處置措施	
		滅火器的種別							判定			
		A	B	C	D	E	F	G				
外 觀 檢 查												
設置狀況	設置數量	○								○		
	設置場所	○								○		
	設置間隔	○								○		
	適用性	○								○		
標示		○								○	王大華 (檢修人員親簽)	
滅火器	本體容器	○								○		
	安全插梢	○								○	各項消防設備檢查表 首頁加蓋簽署部分 114年8月25日起正式要求。	
	壓把(壓板)	○								○		
	護蓋(加壓式)	／								／		
	皮管	○								○		
	噴嘴等	○								○		
	壓力指示計	○								○		
	壓力調整器(輪架型)	／								／		
	安全閥	／								／		
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○								○		
	車輪(輪架型)	／								／		
	氣體導入管(輪架型)	／								／		
性 能 檢 查												
本體 容器 內筒 滅火 藥劑	本體容器	／								／		
	內筒	／								／		
	液面指示	／								／		
	性 狀	／								／		
	滅火藥劑量	／								／		
加壓用氣體容器		／								／		
壓把(壓板)		／								／		
皮 管		／								／		
開閉式噴嘴等		／								／		
壓力指示計		／								／		
壓力調整器(輪架型)		／								／		
安 全 閥		／								／		
封 板		／								／		

墊 圈		／						／		
虹吸管及氣體導入管		／						／		
過濾網		／						／		
備註										
檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商		
	量秤	60kg級								
	內視鏡			日製						
	扳手			台製						
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日								
檢修人員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字 第0001號	簽章	王大華			
	姓名					(檢修人員親簽)				
	姓名									
	姓名									

備註：A:乾粉滅火器、B:泡沫滅火器、C:二氧化碳滅火器、D:海龍滅火器、E:水滅火器、F:強化液滅火器、G:大型滅火器。

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠： 型號及型式：			
檢修項目	檢修結果			處置措施	
	種別·容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查					
預備電源、緊急電源(內置型)	外形		○		 王大華 (檢修人員親簽)
	標示		○		
受信總機等	周圍狀況		○		
	外形		○		
	表示裝置		○		
	電壓表		○		
	開關		○		
	標示		○		
	預備零件		/		
探測器	外形		○		各項消防設備檢查表 首頁加蓋簽署部分 114年8月25日起正式要求。
	警戒狀況	未警戒部分		○	
		感知區域		○	
		適應性		○	
	性能障礙		○		
手動警報器	周圍狀況		/		
	外形		/		
標示燈			/		
音響裝置	外形		/		
	裝置狀態		/		
性能檢查					
預備電源 緊急電源 (內置型)	端子電壓		○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
受信機及	開關類		○		
	保險絲		○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	通話裝置		/		
	結線接續		○		

中繼器	接地		○		
	附屬裝置		/		
	火災表示		○		
	迴路導通		○		
探測器	感熱式	局限型	差動式	/	
			定溫式	/	
			補償式	/	
		分佈型	空氣管式	/	
			熱電偶式	/	
			熱半導體式	/	
	定溫式線型		/		
	偵煙式	局限型	離子式	/	
			光電式	○	
		光電式分離型		/	
	火焰式探測器		/		
	多信號探測器		/		
手動報警機		/			
音響裝置	音量等		/		
	鳴動方式		<input type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區	/	
蓄積性能		○			
二信號性能		/			
綜 合 檢 查					
同時動作		○			
偵煙式探測器之感度		/			
地區音響裝置之音壓		/			
綜合動作		○			
備註					

檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表							
	加熱試驗器							
	噪音計							
	加煙試驗器							
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日						
檢 修 人 員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字第0001號	簽章	王大華	
	姓名					(檢修人員親簽)		
	姓名							
	姓名							

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

緊急廣播設備檢查表					
檢修設備 名稱	操作 裝置	製造廠：		增幅器	
		型號：			
檢修項目	檢修結果			處置措施	
	種別·容量等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查					
緊急電源 (內置型)	外形		○		王大華
	標示		○		
擴音機、 遠隔操作 裝置	周圍狀況		○		王大華 (檢修人員親簽)
	外形		○		
	電壓表		○		
	開關類		○		
	保護板		○		
	標示		○		
啟動裝置	周圍狀況		/		各項消防設備檢查表 首頁加蓋簽署部分 114年8月25日起正式要求。
	外形		/		
揚聲器	外形		○		
	裝置狀態		○		
標示燈			/		
性能檢查					
緊急電源 (內置型)	端子電壓		○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔 操作	開關類		○		
	保險絲類		○		
	繼電器		○		
	計器類		○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及 遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
緊急廣播切換		/			

	迴路短路		○					
	麥克風		○					
啟動裝置	手動按鈕開關		/					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	92dB	○					
	鳴動方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一齊 <input type="checkbox"/> 分區	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		92dB	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	噪音計							
	捲尺							
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日						
檢修人員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字第0001號	簽章	王大華	
	姓名						(檢修人員親簽)	
	姓名							
	姓名							

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

標示設備檢查表									
檢修項目			檢 修 結 果				處 置 措 施		
			種別·容量等情形			判定			不良狀況
			避難口	走廊	通道				
外 觀 檢 查									
指示 (標 示) 燈	緊急 電源	外 形	○		○	○			
		標 示	○		○	○			
	外箱 標示面	外 形	○		○	○			
		辨識障礙	○		○	○			
	光 源		○		○	○			
	信號 裝置	外 形	/		/	/			
結線接續		/		/	/				
避難 指標	外 形				/				
	辨識障礙				/				
	採 光				/				
性 能 檢 查									
光 源			○		○	○			
檢 查 開 關			○		○	○			
保 險 絲 類			○		○	○			
結 線 接 續			○		○	○			
緊 急 電 源			○		○	○			
信 號 裝 置			/		/	/			
備註									
測定 機 器	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	
	照度計								
	三用電表								
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日							
檢修 人員	姓名	王大華	消防設備師 (士)	證書字號	高雄市消士執字 第0001號	簽章	王大華 (檢修人員親簽)		

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

避難器具檢查表								
避難器具類別		<input type="checkbox"/> 滑台 處 <input type="checkbox"/> 避難梯 具 <input type="checkbox"/> 避難橋 處 <input type="checkbox"/> 救助袋 具 <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機1具 <input type="checkbox"/> 避難繩索 處 <input type="checkbox"/> 滑杆 處 <input type="checkbox"/> 其他 具						
設置樓層		2F						
設置位置		2F						
檢修項目		檢 修 結 果			處 置 措 施			
		種別·容量等情形		判定				不良狀況
外 觀 檢 查								
周圍狀況	設置地點	2F		○				
	操作面積			○				
	開口部			○				
	下降空間			○				
	避難空地			○				
標 示				○				
性 能 檢 查								
器 具 本 體				○				
支固器具(固定架)及固定部				○				
收 藏 狀 況				○				
綜 合 檢 查								
下降檢查				○				
收藏檢查				○				
其他				○				
備註	(檢修人員親簽)							
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手							
	測距儀							
	砝 碼							
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 設1 日						
檢 修 人 員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字第0001號	簽章	王大華	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
- 避難器具為緩降機者，應加填附表。


緊急照明設備檢查表								
檢修項目	檢修結果			處置措施				
	種別·容量等情形	判定	不良狀況					
外觀檢查								
緊急電源		○						
緊急照明燈	外形	○						
	照明障礙	○						
光源		○						
性能檢查								
照度		○						
檢查開關		○						
保險絲類		/						
結線接續		○						
緊急電源		○						
備註	(檢修人員親簽)							
								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	TES-1330A		TES				王大華
	三用電表	YE-1069		宇鋒				
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日						
檢修人員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字第0001號	簽章	王大華	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

配 線 檢 查 表


配 線 檢 查 表								
消防安全設備種類		<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化煙滅火設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置 <input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急廣播設備 <input checked="" type="checkbox"/> 標示設備 <input checked="" type="checkbox"/> 緊急照明設備 <input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 排煙設備						
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處 置 措 施			
		種別、容量等內容	判定	不良狀況				
外 觀 檢 查								
專用回路			○					
開關器、斷路器等			○					
保險絲等			○					
耐燃耐熱保護			○					
性 能 檢 查								
絕 緣 電 阻 值	電源回路		○					
	操作回路		○					
	表示燈回路		/					
	警報回路		/					
備 註	(檢修人員親簽)							
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計			TES				
檢查日期		自 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 月 1 日						
檢 修 人 員	姓名	王大華	消防設備師(士)	證書字號	高雄市消士執字 第0001號	簽章	王大華	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽章		

- 1、應於「種別·容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「x」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

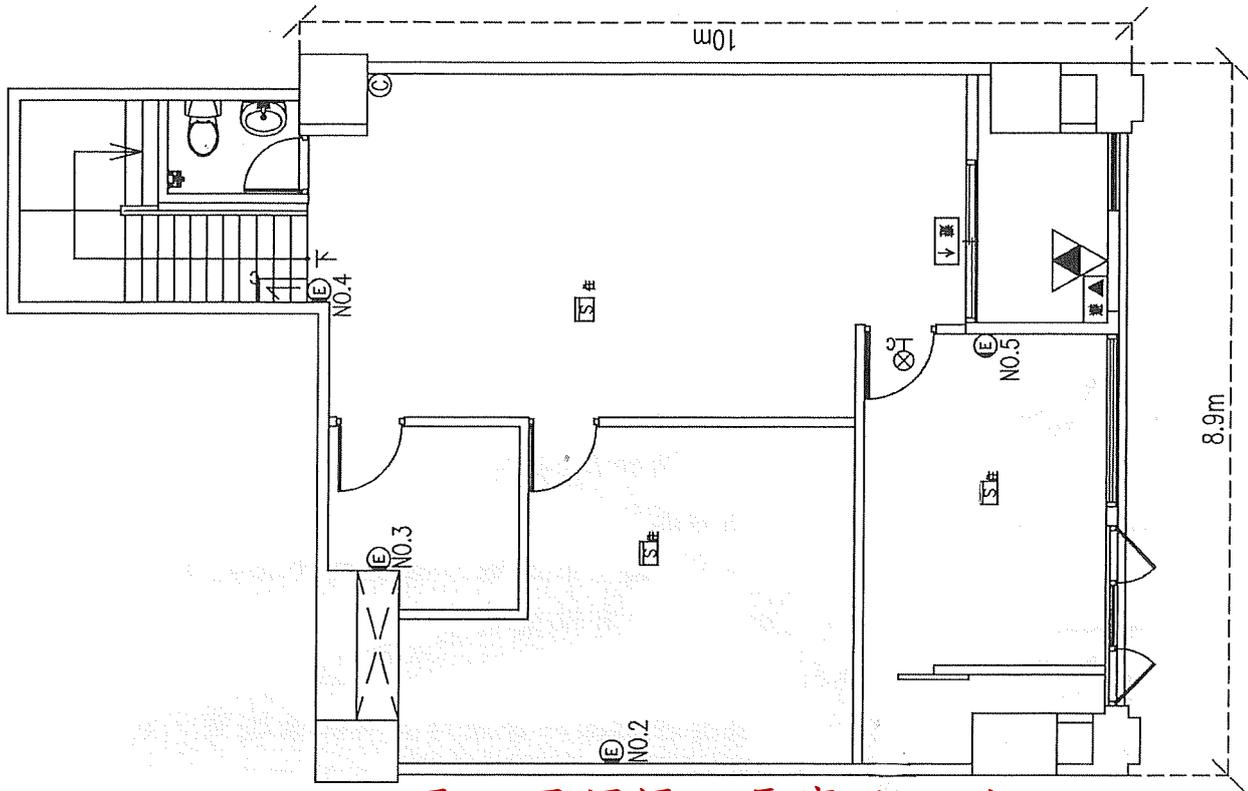


二層消防平面圖
(面積:96.61㎡)

平面圖須標示長寬及面積

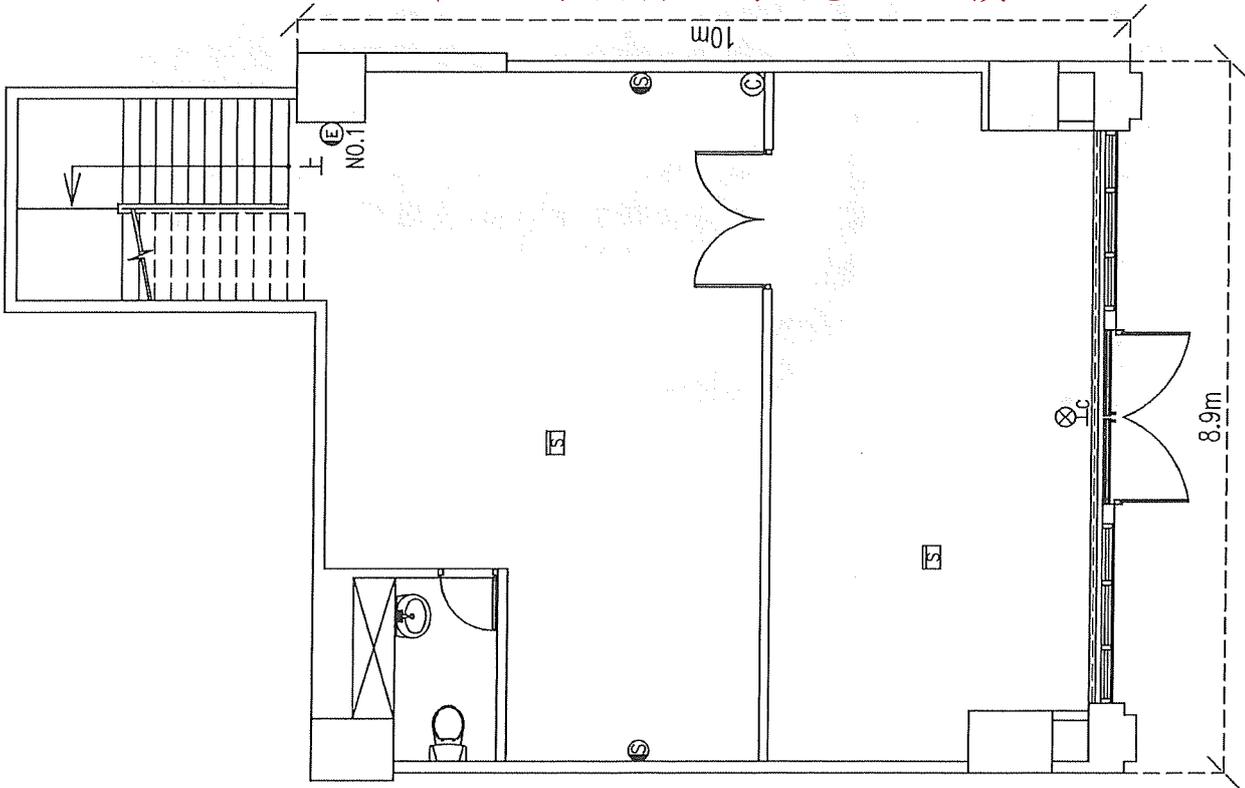


一層消防平面圖
(面積:102.72㎡)

無原設計者，自行繪製長、寬
加「約」字即可

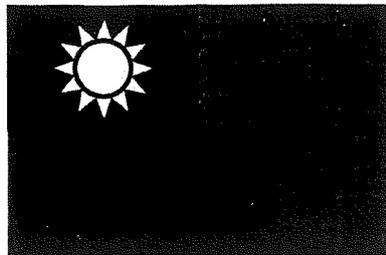


場所檢附之相關執照、商登、
工廠登記或立案證書等

無規定用印

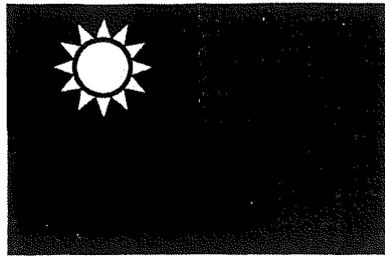

公司、商業或有限合夥登記證明文件

(非營利事業場所、歇業或停業場所，免附)

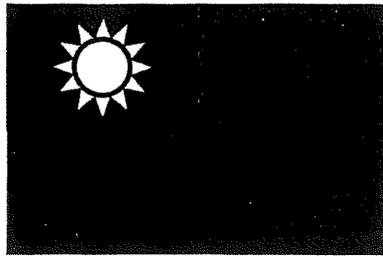

消防設備人員執業執照

申請執業核與消防設備人員法規定

相符核行發給執業執照准予執業登記事項如下

- 一、姓名：王大華
- 二、身分證統一編號：B000000002
- 三、出生年月日：1978年1月2日
- 四、執業機構名稱：ABC消防公司
- 五、執業機構地址：高雄市XX區XX路05號
- 六、消防設備人員類別：消防設備士人員
- 七、消防設備人員證書字號：高雄市消士執字第0001號
- 八、執業範圍：消防安全設備測試及檢修
- 九、執照有效期間：



與正本相符

高雄市消防設備士公會

Kaohsiung City Fire Safety Technican Professional Association

114年會員證書

高市消士證字第0000001號

查 王大華 君

以下列摘錄事項經依人民團體法及本會章程
之規定，加入本會為會員茲摘錄事項如下：

會籍編號：第150號

消防設備士證號：消士證字第0000001號

附記：本證有效期間截至114年12月31日止逾期作廢。



與正本相符

中華民國 114 年 01 月 01 日

管理權人身分證影本
正反面



無規定用印