


住警器要安裝才有用

偵煙式



偵煙式

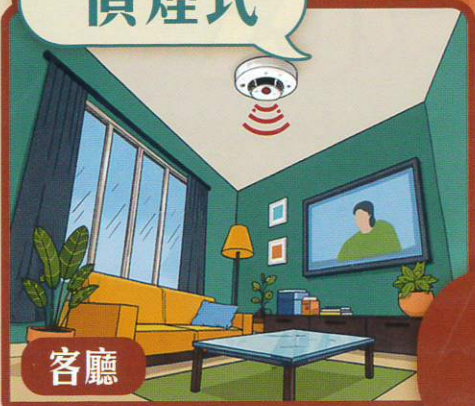

住警器
建議安裝位置

偵煙式



定溫式

遠離爐灶至少1.5公尺
避免誤報




天花板安裝

牆面安裝

住警器安裝位置與距離



以居室中心為安裝原則
距離牆面或樑至少60公分

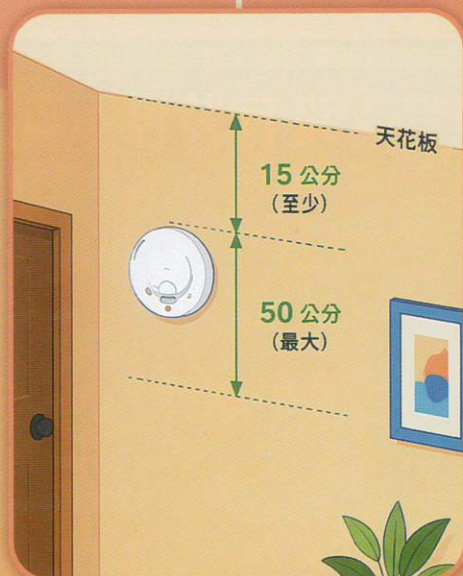

住警器在牆上高度需離天花板
15公分以上50公分以下



高雄市政府消防局 關心您
Fire Bureau, Kaohsiung City Government

更多資訊內容，歡迎臉書搜尋



高雄市政府消防局

掃描QR code

觀看更多住警器相關知識

